

# バッテリー交換時期のご案内

ご使用の消防用設備の受信機・誘導灯・非常照明など様々な機器の予備電源として用いられている**バッテリーには寿命**があります。

メーカーではバッテリーを有寿命部品と定め、適正な維持管理のために交換を推奨する時期を下図特性を参考に定めています。

受信機



5年

誘導灯・非常照明




4～6年

## 花井防災工業が考える交換期限

弊社では、長年の点検結果の実例を検証し **7年** という期限を定める事と致しました。長年の実績の検証から特性通りの5年でダメになることは少なく、7年目以降での劣化が顕著に現れてきます。

右図のように5年目以降での急激な劣化は定期的な点検では発見が難しく警報が出てしまうことがあります。

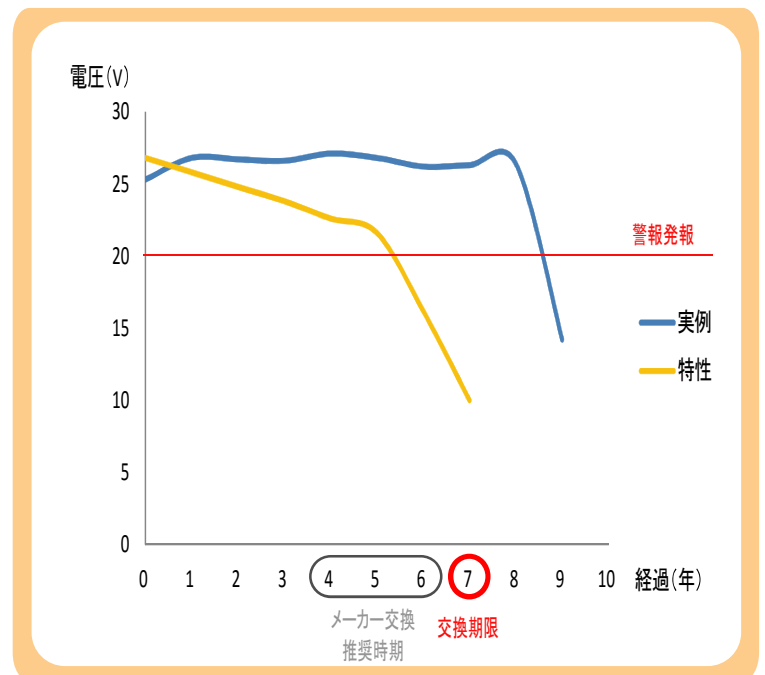

設備の予防保全・適正な維持管理のために

## 7年でのバッテリー交換をお願い致します！

機器本体にも寿命はありますので定期的な交換計画をお勧め致します。